

KTK-1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1176/2
Tanımı	Moloz Taşından 50 cm Kalınlığa Kadar (50 cm Dahil) Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7269,14	0,00	0,00
2023-2	4552,81	0,00	0,00
2023-1	2790,96	0,00	0,00
2022-3	1811,66	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1382,55	0,00	0,00
2021	907,41	0,00	0,00
2020	748,24	0,00	0,00
2019	1157,52	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	443,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	264,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

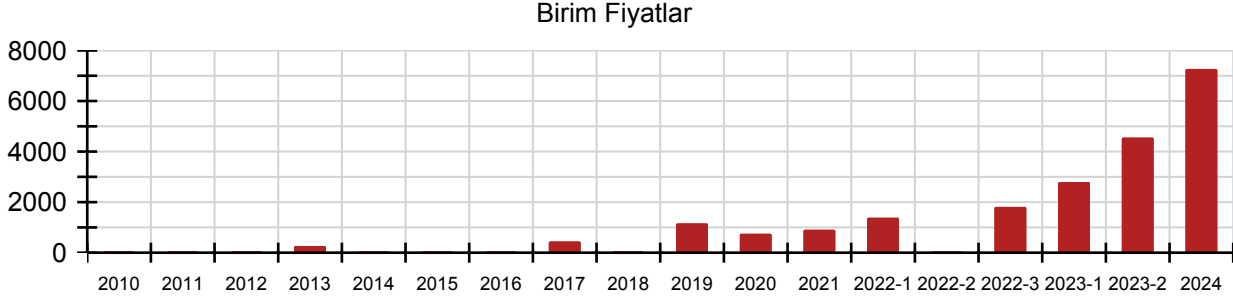

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 307. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde moloztaşıdan 40 cm kalınlığa kadar (40 cm dahil) korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak yüksekliği ortalama 30 cm, genişliği ortalama 40 cm olan moloztaşı ile 40 cm kalınlığa kadar (40 cm dahil) korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği, taşın görünen yüzleri ile yatak içinde kalan 10 cm.lik dış kenarlarının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısımlarının gayri muntazam olarak çaplanması; köşeleri her taş da birbirini muntazam takip edecek şekilde ve düşey derzleri alt sıradaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılarak yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, zayıt, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Moloz taş bedeli ve nakli, derz yapılması.

Ölçü:

Yapılan moloz taş korkuluğunun 3 cinsinden hacmidir. 0,15 m³'den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

(1) Moloztaşı bedeli Poz KTK-0209/1'dan ödenir.

KTK-1176/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.