

KTB.61.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5011

Tanımı Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak Elektrik Motorlu, cam prizma hacmi 0,126 - 0,250 m3 arası (0,250 m3 dahil))

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	155279,10	0,00	0,00
2022-2	131094,73	0,00	0,00
2022-1	114162,53	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

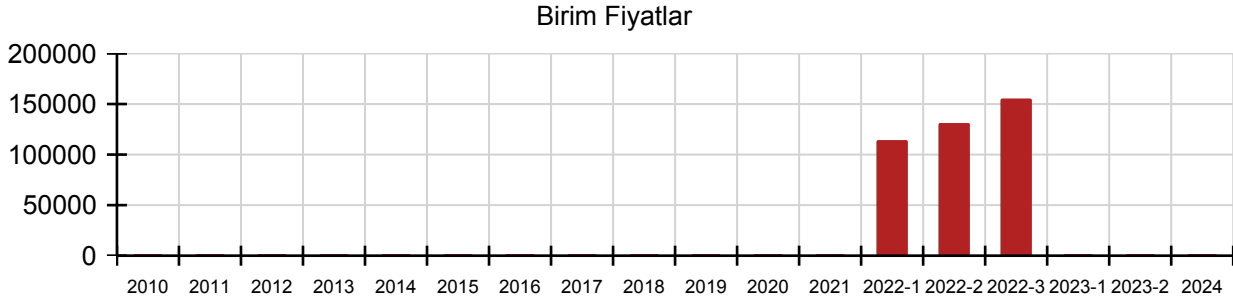

Yapım Şartları

KTB.61.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: K lt r ve Turizm Bakanlıęı sergileme elemanları (eser vitrinleri)  zel teknik şartnamesine ve Projede  l  leri belirtilen  zel tasarım m ze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve her t rl  yatay- d  ey ta ıma, malzeme ve i  ilik dahil mek na montajı i idir.

B l mleri: Vitrin ayakları ve cam prizma b l mlerinden olu maktadır.

Ta ıyıcı sistemi: Ayak i i  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecektir. Cam prizma b l m nde ise gerektiğinde cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır.

Cam Prizma kısmı: Prizmanın dı tan dı a  l  lerinin hacmi 0,126 m3 ile 0,250 m3 e kadar (0,250 m3 dahil) Belirtilen  l  lerde (6+0,38PVB+6 mm) antireflekte lamine cam kullanılacaktır.

Ayak kısmı:  elik veya demir profil ta ıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF y zeyleri (i , dı  ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotli ayakların  zerine oturtulacaktır.

Piston Sistemi: Elektrik Motorlu

Sistem vitrin ayakları  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecek ve cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır. Pasif iklimlendirme i in 9-12 cm arası, aktif iklimlendirme i in gerekli  l  de olacak  ekilde ve cam olmayan arka ve/veya tavan kaplamaları kaynaklı  elik ile yapılacaktır. Vitrin konstr ktif statii  aęlanacaktır. Epoksi toz boya ile proje m ellifi tarafından belirtilen RAL kataloęu rengine 120 micron kalınlıęında 200 derecedeki fırınlarda boyanacaktır. Bu i lem yaklaşık 40 dakika boyunca s recektir.Kapı yerleri proje m ellifi tarafından belirlenecek ve  zel 4 bar zincirli (4 bar chain) mente eler ile a ılacaktır. Kilitler g r nmez ve her kapı i in en az 2  er tane olmalıdır. Dięer kısımlar sabit olacaktır. Vitrinde projede belirtildięi adette belirtildięi yerlerde aydınlatma elemanları (aydınlatma elemanları fiyata dahil deęildir) vitrin prizmasının i ine yerle tirilecektir. Cam: kırılmaz g venlik camı kullanılacaktır. Camlar anti reflekte lamine cam olacaktır. EN 356 P2A standartında ve UV filtreli cam kullanılacaktır. Vitrin kaplaması  elikler epoksi toz boyalı olarak yapılmaktadır. Kapılar  zel aktif manyetik contalar ile sızdırmazlık  aęlanacaktır. Vitrin i i hava deęi imi g nl k 0,10 olması  aęlanacaktır (air exchange rafe 1/10). Pasif yapısal bile enleri bulunan fitil  ekilmi  malzeme ile vitrin i i sızdırmazlık  aęlanacaktır. Bu durumda hava sızdırmazlıęı y ksek bir seviyeye ula ılacaktır. Cam prizma altına ihtiya  varsa silika jel  ekmecesini yapılacaktır.(silika jel fiyata dahil deęildir). Silika jel kutusu vitrinin te hir alanına gerek kalmaksızın dı arıdan ula ılıp a ılabilmelidir. İhtiyaca g re aktif iklimlendirmeye hazır altyapıları yapılacaktır.(iklimlendirme cihazı dahil deęildir.) Hava sirk lasyonu i in boru huniler ve konvey rler monte edilecektir. Vitrin i inde g z kmeyecek  ekilde baęlantıları yapılacaktır. Vitrin altında g z kmeyen geli mi  bir elektrik kutusu olacaktır. Y ksek g venlikli mekanik kilitler kullanılacaktır (kilitler fiyata dahil deęildir. İmalatı ve yerine montajı tamamlanan vitrin i in her t rl  malzeme ve zayiatı, i  ilik, i yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil, cam prizma hacmi hesaplanır ve camın dı tan dı a hesaplanarak  ıkan hacim i in vitrin adet fiyatıdır.

 L   : İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dı tan dı a hacim olarak hesaplanır. Adet olarak  denir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alı maları, kaideler, etiketler, aydınlatma elemanları, kilit sistemi iklimlendirme elemanları, silika jel fiyata dahil deęildir.

Not 2: Yeni analiz olu turulması gerektiğinde vitrin ta ıyıcı sistemi, baza malzemesi, cam prizma b l m  malzemeleri deęi iklięinde resmi rayi  veya y klenici firmanın teklif ettięi ihale dosyasındaki mevcut malzeme fiyatı kullanılır. Bu durumlarda istenilen malzeme yoksa fiyatı piyasadan alınır ve bulunduęu ilin sanayi ve/veya ticaret odasına fiyat ara tırması ile iletilir. Gelen cevap doęrultusunda yeni malzeme fiyatı (yeni rayi ) tespit edilerek vitrin analizine eklenir ve yeniden hesaplanır.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinde mevcuttur.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinin sonundaki hesaplamalar kısmında verilmi tir.

Not 3: Vitrin yapımında kullanılan t m malzemeler, (kaplamalar, silikonlar, yapı kanlar, contalar, boyalar vs.) hi  bir  ekilde emisyon yapmayan malzemeler olduklarına dair sertifikalarını İdareye (İhale Makamı) sunmak zorundadır.

Not 4: Ayrıca yerinde yapılan vitrine ait  izimler (kullanılan malzemeler detay  iziminde (ata man) belirtilmesi zorunludur.) ile fotoęraf alb m  hakedi  dosyasına eklenerek  deme ger ekle tirilir. Bu i lem  deme i in zorunludur.

K lt r ve Turizm Bakanlıęı'nın birim fiyat kitabında a ıklanan anti-reflekte lamine camlara ait rayi  fiyatları cam zayiatı ile birlikte hesaplanmı tır.

KTB.61.5011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.