

KTB.95.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.95.1003
Tanımı	TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1808,25	227,00	113,50
2023-2	860,53	20,10	10,05
2023-1	691,00	15,00	7,50
2022-3	669,96	20,49	10,25
2022-2	669,96	15,76	7,88
2022-1	535,80	13,61	6,81
2021	272,05	10,00	5,00
2020	558,10	13,70	6,85
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

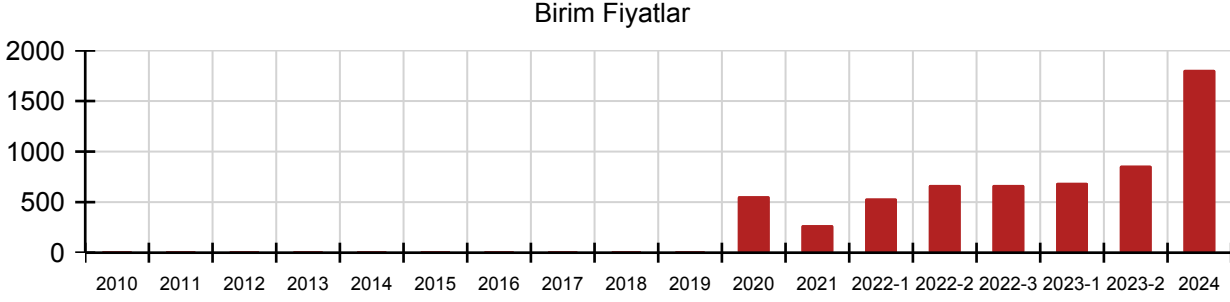

Yapım Şartları

360° görüş açısına sahip Pasif İnfrared (PIR) olmalıdır.

Dedektör (RF) radyo frekans sinyallerine karşı bağışıklığı olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Darbe sayısı seçicisi olmalıdır h= 4 mt yükseklikte asgari 12 mt çapında koruma alanına sahip olmalıdır. Asgari 60 bölgeye sahip olmalıdır. Azami 30 mA akım çekmelidir. Sabotaj anahtarı olmalıdır. -10°C + 60°C aralığında çalışabilmelidir. Dedektör Antimasking (Maskeleme Koruma) özelliğine sahip olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8103		TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,580000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.