

KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.62.1011
Tanımı	Tekstil Eser Kutulama (1,50x1,00x0,80)
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8051,31	0,00	0,00
2023-2	5591,88	0,00	0,00
2023-1	3823,69	0,00	0,00
2022-3	2844,39	0,00	0,00
2022-2	2571,25	0,00	0,00
2022-1	2105,30	0,00	0,00
2021	1247,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

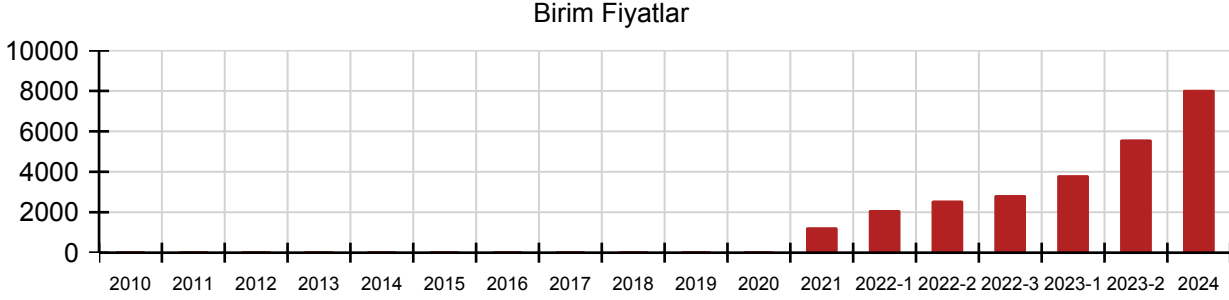

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Sergide veya depolarda bulunan tekstil eserlerin kendi içlerindeki gerekli kontrolleri ve belgelenmeleri yapıldıktan sonra mevcut durum tespit tutanakları imzalanacaktır. Bu tür organik eserlerin nem, rutubet, böcek, ıstık, vb. etkenlerden etkilenmiş olmaları muhtemeldir. Paketleme işlemlerinde bu faktörler göz önünde bulundurularak önlemler alınmalı, örnek varsa nemli eserlerin nemleri alınmadan, böceklenme (güve), kemirgen, haşarattan veya dışkılarından arındırılmadan paketleme yapılmamalı, her eser kendi içinde kontrol edilerek gereken eserlerde mutlaka arındırma işlemi yapılmalıdır. Kötü durumda olan eserlerde koruma restorasyonları yapılmalıdır. Kutulama ve depolamalarda iklimlendirme koşulları sağlanmalı, haşerelere karşı önlemler alınmalıdır. Depolara kutularında taşınan eserler depolarda kutularından çıkartılmalı ve çekmecelerine yerleştirilmeli veya geçici depolarda kapakları açık tutulmalıdır. Uygun havalandırma imkânı sağlanıp sürekli kontrolleri yapılmalıdır. Gereken eserler asitsiz kâğıtlara sarılmalı, gereken durumlarda kat izi oluşmaması için eser içlerine aralarına eser formuna göre elyaf yastıklar yerleştirilerek eserin formu korunmalıdır. İşlemler sırasında koruyucu maske gözlük ve eldiven kullanımına özen gösterilmelidir. Kutu imalatında ölçüsüne göre iç kısmında 5x5 cm kalınlığında ahşaptan destek kuşakları atılarak kutunun içinde mukavemetli bir taşıyıcı iskelet oluşturulmalı ve dış kapama malzemesi ile bütün bir şekilde çalışarak daha güçlü hale getirilmelidir. Kapama ve koruma malzeme olarak su kontrastı kullanılacaktır. Zeminde kullanılacak kontra kalınlığı en az 15 mm kalınlığında olmalıdır. Alt kısmına zeminden 5 cm yükseltecek şekilde en az üç noktadan ahşap çiteler ile sabitlenmelidir. Yan kısımlar ve üst kapak en az 10 mm olmalı, birleştirme için sadece vidalama kullanılmalıdır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ : Ölçüler paketin dıştan dışa ölçüleri olup esere göre + -%5 farklılık gösterebilir.

NOT : Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrastı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,060000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,250000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
V.0208/001		II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatı kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil) keresteler için)	m ³	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.