

77.185.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.185.1007 (PK_Z_E_07)
Tanımı	Uyarı/Nokta Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden Üretilen Tekli Kamalı Hissedilebilir Yüzey
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	151,20	0,00	0,00
2020	200,00	0,00	0,00
2021	218,75	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2022-2	230,00	0,00	0,00
2022-3	253,00	0,00	0,00
2023-1	433,41	0,00	0,00
2023-2	528,48	0,00	0,00
2024	666,35	0,00	0,00

77.185.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

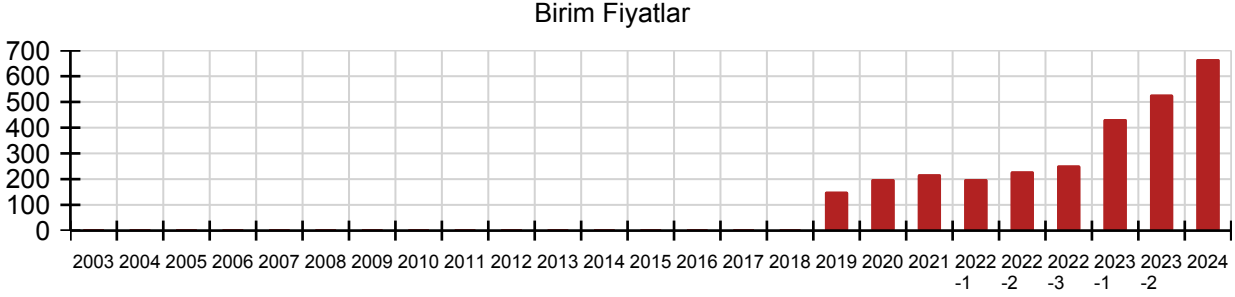

Yapım Şartları

DÜBELLİ POLİYAMİD HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ (HYYİ) ÜRÜNLERİNE AİT GENEL ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Hissedilebilir uyarı yüzeyi, yüksek kaliteli özel alaşım mühendislik plastiği polyamid (PA 6) hammadeden üretilmiş olmalıdır.

Hissedilebilir uyarı yüzeyi, uygulama yapılan zeminle kontrast renge sahip olmalıdır.

Hissedilebilir uyarı yüzeyi 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır.

300x300mm alan üzerinde 5x5 olmak üzere 25 adet kubbe olmalıdır. (+0,10mm Tolerans)

Hissedilebilir yürüme yüzey uyarıcı iz paralel dizilimli olmalıdır. (+0,10mm Tolerans)

Uyarıcı izlerin üst çapı 15mm-18 mm, alt çapı 25-28 mm aralığında olmalıdır.

Uyarıcı izlerin yüksekliği 4-5 mm olmalıdır.

İki uyarıcı iz merkezi arasındaki mesafe 45-65 mm aralığında olmalıdır.

Uyarıcı izlerin merkezleri ile çubuk eksenleri aynı hizada olmalıdır.

Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı iz noktalarının alt orta kısmında 6 mm çapında 21mm uzunluğunda dâhili veya harici kama bulunmalıdır. Kamaların üst kısımlarında çıkıntılar olmalıdır.

Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı iz malzemesi ıslak ve kuru kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır.

Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı izi, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir.

Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı izi -35°C ve +70°C arasında kullanılabilir olmalıdır.

Hissedilebilir yürüme yüzeyi uyarıcı izi alev almama özelliğine sahip olmalıdır.

POLYAMİD HİSSEDİLEBİLİR UYARICI İZ TEKLİ KAMALI YÜZEY UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulama projesine uygun olarak yapılmalıdır.

Montaj yapılacak zemin projeye uygun olarak çelik şablon ile işaretlenmeli, çelik şablonda belirlenmiş olan malzeme boşluklarından matkap yardımı ile delinerek montaj boşluğu hazırlanmalıdır. Şablon kaldırıldığında, zeminin delinmesi sırasında oluşan atıklar basınçlı hava ile temizlenmelidir.

Hazırlanan montaj boşluğuna tek ve çift kompenantlı yapıştırıcı doldurulmak suretiyle montaj yapılmalıdır.

Polyamid (PA 6) hammadeden üretilmiş olan dübeller, yapıştırıcı dolgusu üzerine çakılmak suretiyle yapılır.

Hissedilebilir uyarıcı iz yüzey noktalarının kamalarının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam tutunabilmesi için üzerinde vida gibi tırtıklar olmalıdır.

77.185.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.