

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.190.1114 (PK_R_15A)
Tanımı	Cephe tabelası taç kısmı - Logolu paneli - L: 6 Mt
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	856,25	0,00	0,00
2020	1625,00	0,00	0,00
2021	1933,10	0,00	0,00
2022-1	2625,00	0,00	0,00
2022-2	4750,00	0,00	0,00
2022-3	5225,00	0,00	0,00
2023-1	5750,00	0,00	0,00
2023-2	6900,00	0,00	0,00
2024	8625,00	0,00	0,00

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

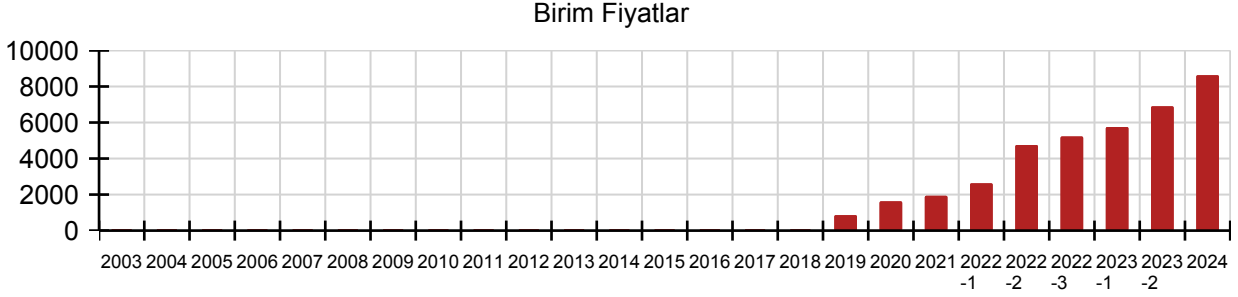

Yapım Şartları

Cephe Tabelası Taç Kısım - Logolu Paneli - L:6 MT ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilenektir.

- Alüminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı alüminyum levhalar kullanılacaktır.
- Alüminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
- Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Alüminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstrüksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo alüminyum ile izole edilecektir.
- Işıklı Logo 3 mm Dökme beyaz akrilik üzeri folyo uygulanarak üretilenektir. Kullanılacak folyo neme, suya ve solvent bazlı temizlik malzemelerine dayanıklı, minimum 5 Yıl ömre sahip, Cam, metal, akrilik, polikarbon, Fiberglas ve boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilme ve istendiğinde kolay sökülebilde özelliğine sahip olmalıdır.
- Logo arka kısmında kullanılacak ışık tavası 5 mm PVC malzemeden üretilenektir.
- Aydınlatmalı yüzeylerde 3000K şerit led 12V/ 5W IP67, 60çip/metre, led montajı led tavasına vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 100W IP67
- PTT Logosu, yazısı ile tabela bütününde PTT Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve ölçüleri esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.