

79.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	79.115.1001
Tanımı	4X5W Özel petek armatür
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	195,00	0,00	0,00
2020	212,24	0,00	0,00
2021	252,48	0,00	0,00
2022-1	538,38	0,00	0,00
2022-2	656,25	0,00	0,00
2022-3	675,00	0,00	0,00
2023-1	968,75	0,00	0,00
2023-2	1156,25	0,00	0,00
2024	1221,71	0,00	0,00

79.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

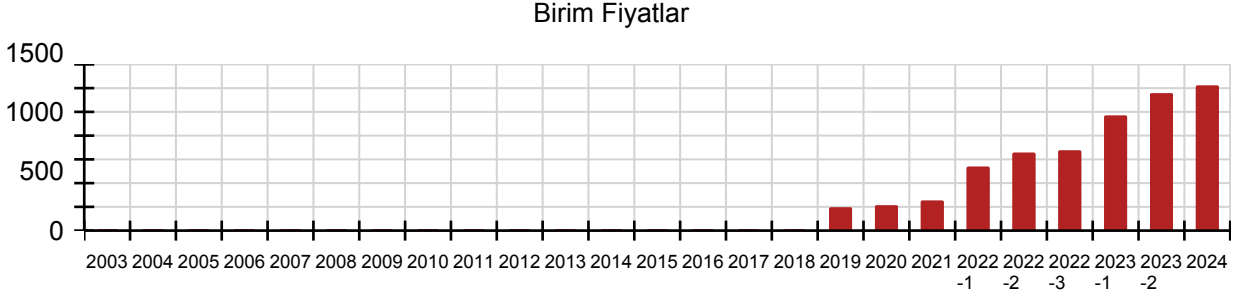

Yapım Şartları

- Armatür gövdesi en az 0,80mm kalınlıkta DKP sacdan imal edilmelidir.
- Gövde Cnc kesim olup petek tavana uygun ölçülerde 4lü blok olarak tek parça halinde montajı yapılabilir olmalıdır.
- Gövde rengi istenilen ral kodunda elektrostatik boya ile boyanmalıdır.
- Armatür ölçüleri 185*185mm ölçülerinde olup yüksekliği max.125 mm olmalıdır.
- Armatür arkasından ve yanlarından ısı tahliyesi için havalandırma delikleri bırakılmalıdır.
- Armatür içinde 4000K renk sıcaklığına sahip her biri maksimum 7watt/ minumum 350lm değerinde olan 4 adet Gu10 soketli 220-240voltluk (Osram veya Phillips marka) led ampul ve duyu olmalıdır.
- Ampul duyları porselen malzemeden mamul olup, Max.calısma sıcaklığı 250°C olmalıdır.
- Armatür gövdesinde elektrik bağlantıları klemensler ile yapılmalıdır.
- Armatürün petek tavana montajı arkadan bırakma yöntemi ile olacaktır. Tavana her bir armatürün taşınması için ayarlanabilir çelik halat askı aparatı monte edilerek armatürün yükünün asma tavana bindirilmesine engel olunacaktır.
- Armatürdeki ampullerin değişimi armatürü tavandan sökmeden yapılabilir olup ampuller sekman ile armatüre sabitlenmelidir.
- Elektrik kesintisi durumunda devreye girebilmesi amacıyla armatüre her proje için standartlara uygun adetlerde 3h'lik acil durum modulu bağlanabilmelidir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

79.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.