

11.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-010
Tanımı	17.5kV, 630A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	1647,11	203,94	81,94
2022-2	1647,11	203,94	81,94
2022-1	1647,11	203,94	81,94
2021	682,42	124,61	50,07
2020	540,72	112,11	45,05
2019	562,92	105,08	42,23
2018	437,35	78,43	31,52
2017	384,41	67,72	27,22
2016	338,10	61,68	24,80
2015	286,88	50,57	20,33
2014	265,97	47,39	19,05
2013	232,53	42,58	17,12
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	6588,18	637,91	256,24
2023-2	3583,61	360,20	144,71
2023-1	3583,61	360,20	144,71

11.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

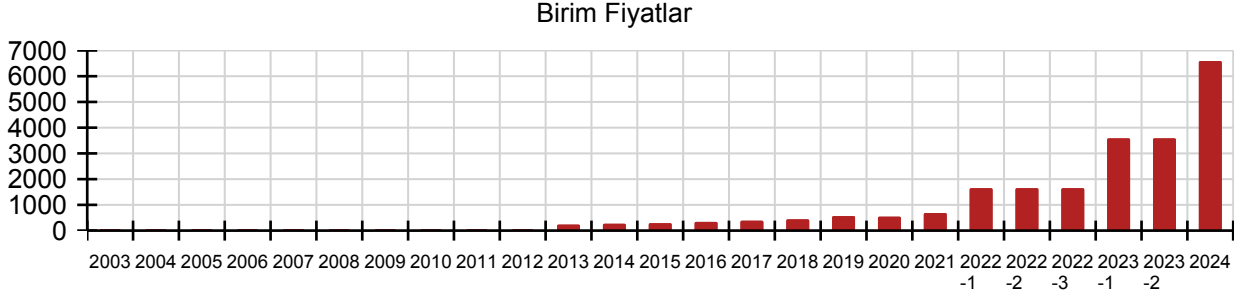

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.3-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.