

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.3-035
Tanımı	36kV, 1600A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	559,87	70,73	28,43
2014	641,61	78,73	31,65
2015	692,55	84,01	33,77
2016	814,30	102,47	41,19
2017	928,07	112,52	45,23
2018	1054,62	130,33	52,38
2019	1353,63	174,61	70,17
2020	1290,01	186,27	74,87
2021	1643,48	207,02	83,23
2022-1	4055,32	338,89	136,16
2022-2	4055,32	338,89	136,16
2022-3	4055,32	338,89	136,16
2023-1	8899,42	598,54	240,49
2023-2	8899,42	598,54	240,49
2024	16383,19	1060,13	425,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

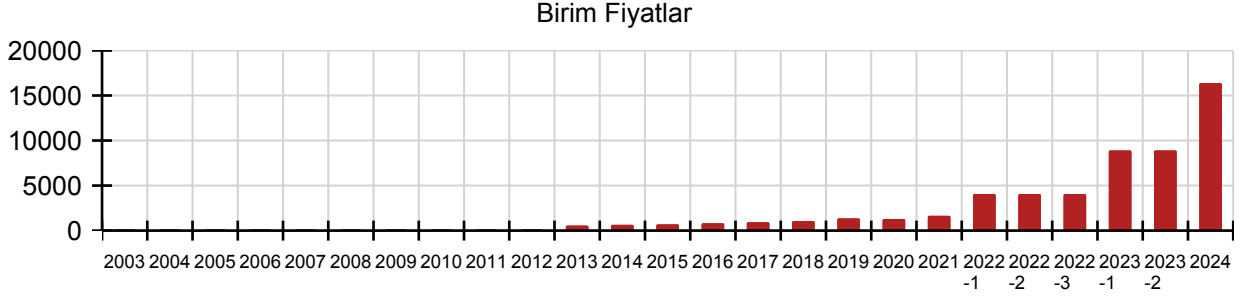

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.3-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.