

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.6.3-002
Tanımı	100kN/16B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	49,72	9,55	3,84
2014	53,61	10,63	4,27
2015	54,09	11,35	4,56
2016	58,06	13,84	5,56
2017	62,77	15,19	6,11
2018	67,34	17,59	7,08
2019	84,48	23,55	9,48
2020	94,70	25,11	10,09
2021	117,68	27,89	11,19
2022-1	211,57	45,64	18,38
2022-2	211,57	45,64	18,38
2022-3	211,57	45,64	18,38
2023-1	492,38	80,57	32,42
2023-2	492,38	80,57	32,42
2024	788,34	142,64	57,51

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

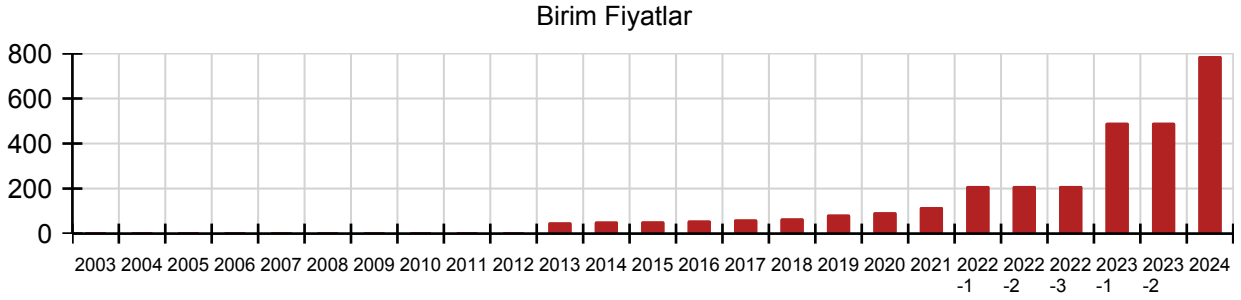

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.