

### 11.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Poz No  | 11.3-004                                |
| Tanımı  | 12kV, 400A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü |
| Birimi  | Adet                                    |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]            |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)               |

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 151,52       | 30,55         | 12,28           |
| 2014   | 173,21       | 34,00         | 13,67           |
| 2015   | 186,80       | 36,29         | 14,59           |
| 2016   | 220,31       | 44,26         | 17,79           |
| 2017   | 250,31       | 48,60         | 19,54           |
| 2018   | 284,88       | 56,28         | 22,63           |
| 2019   | 366,99       | 75,39         | 30,32           |
| 2020   | 353,38       | 80,40         | 32,33           |
| 2021   | 444,59       | 89,32         | 35,90           |
| 2022-1 | 1065,39      | 146,24        | 58,83           |
| 2022-2 | 1065,39      | 146,24        | 58,83           |
| 2022-3 | 1065,39      | 146,24        | 58,83           |
| 2023-1 | 2311,21      | 258,22        | 103,87          |
| 2023-2 | 2311,21      | 258,22        | 103,87          |
| 2024   | 4247,07      | 457,34        | 184,06          |

## 11.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

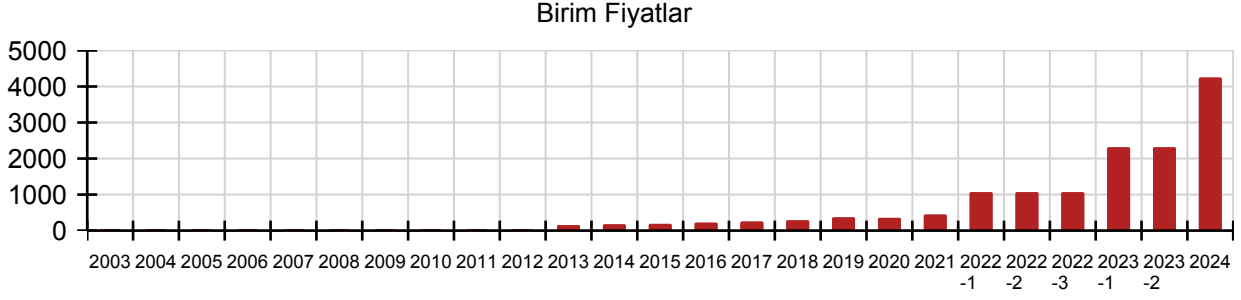

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.