

11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.1.1-017
Tanımı	24kV (Porselen, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	67,72	25,85	10,40
2014	76,79	28,61	11,51
2015	83,99	31,90	12,83
2016	101,76	40,83	16,41
2017	110,57	43,85	17,62
2018	125,09	49,46	19,87
2019	161,04	64,57	25,94
2020	158,03	67,72	27,19
2021	191,59	74,06	29,73
2022-1	420,49	116,41	46,73
2022-2	420,49	116,41	46,73
2022-3	420,49	116,41	46,73
2023-1	880,12	200,94	80,72
2023-2	880,12	200,94	80,72
2024	1598,03	344,29	138,29

11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

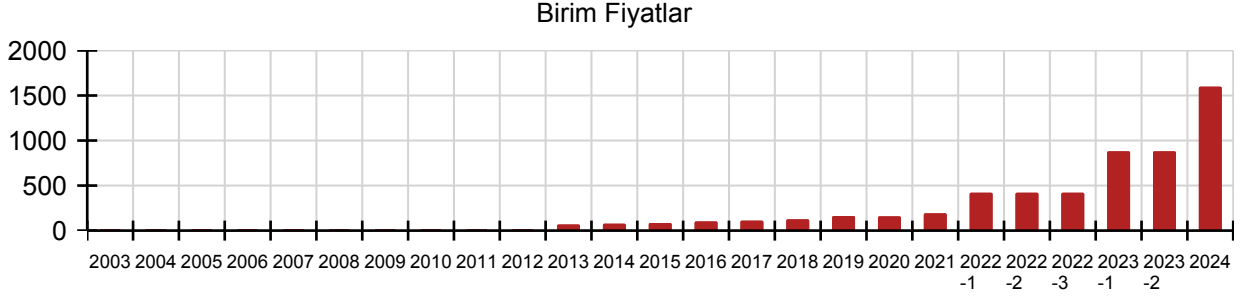

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1.1-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.