

### 32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.4-012

**Tanımı** 3x50ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 62,76        | 9,05          | 5,23            |
| 2014   | 68,56        | 10,04         | 5,80            |
| 2015   | 69,38        | 10,79         | 6,28            |
| 2016   | 73,90        | 13,28         | 7,82            |
| 2017   | 79,72        | 14,49         | 8,55            |
| 2018   | 84,87        | 16,67         | 9,82            |
| 2019   | 110,66       | 22,18         | 13,04           |
| 2020   | 131,15       | 23,48         | 13,89           |
| 2021   | 165,83       | 25,90         | 15,42           |
| 2022-1 | 481,73       | 42,14         | 24,75           |
| 2022-2 | 481,73       | 42,14         | 24,75           |
| 2022-3 | 481,73       | 42,14         | 24,75           |
| 2023-1 | 750,20       | 73,81         | 43,31           |
| 2023-2 | 750,20       | 73,81         | 43,31           |
| 2024   | 1212,88      | 129,82        | 75,62           |

## 32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

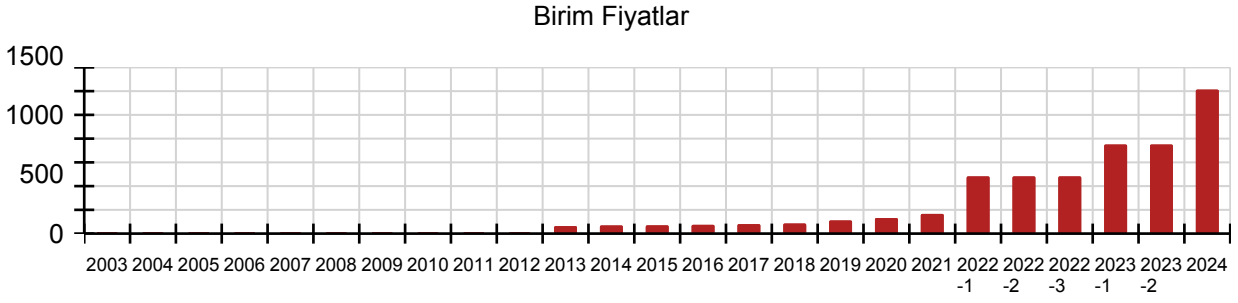

### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.