

11.3-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-015
Tanımı	36kV, 630A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	349,60	76,10	30,59
2014	399,43	84,70	34,05
2015	430,65	90,39	36,34
2016	508,28	110,27	44,33
2017	577,08	121,07	48,67
2018	657,04	140,23	56,37
2019	847,11	187,88	75,52
2020	817,55	200,41	80,54
2021	1025,90	222,72	89,48
2022-1	2442,62	364,62	146,51
2022-2	2442,62	364,62	146,51
2022-3	2442,62	364,62	146,51
2023-1	5285,49	644,14	258,79
2023-2	5285,49	644,14	258,79
2024	9708,68	1140,95	458,41

11.3-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

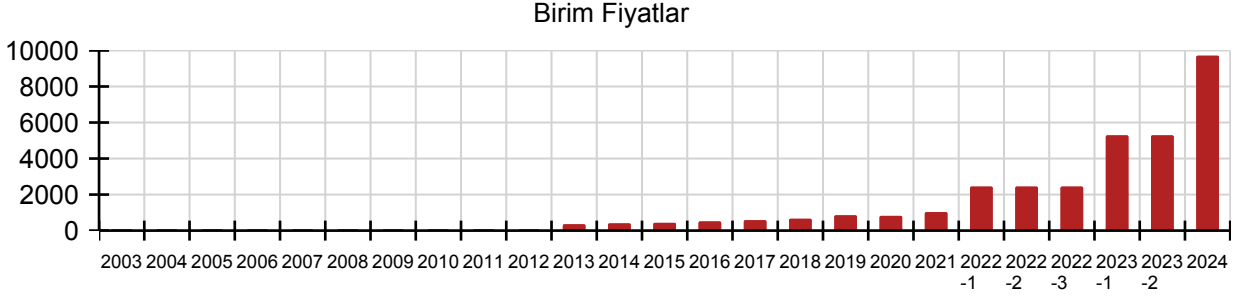

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.3-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.