

## V.0902/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0902/C01

**Tanımı** 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Çürütülen Yerlere Ortalama 25 cm Kalınlıkta Moloz Taş  
Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1401,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 847,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 590,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0902/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

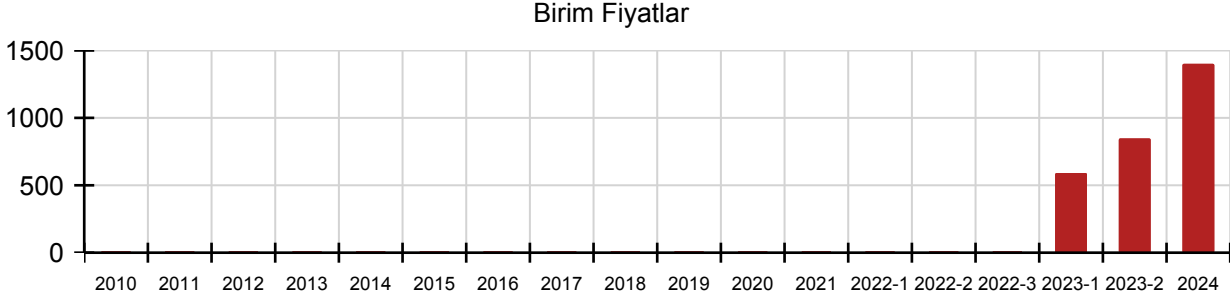

### Yapım Şartları

Kontrollükçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile 225 kg. çimento takviyeli kireç harçlı moloz taş kaplama yapılması işçiliği, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, harç kalınlığının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuğla ile bağlantı gerektiğinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örülmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş kaplamanın varsa projesinde ve imalattan alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, Hatıl veya lento alanları düşülür.

NOT :1- Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

2- Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0902/C01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                         | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                       |        |          |
| V.0109    |                 | 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile) | m³     | 0,080000 |
|           |                 | İşçilik:                                                       |        |          |
|           |                 | Hazırlanması ve Yerine Konulması                               |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                   | Saat   | 2,500000 |
| 01.V06    |                 | Restorasyon erbab işçi                                         | Saat   | 2,500000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma                                     |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                           | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.