

## V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1009/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile düz satıhta bir sıra yonu taşı, bir veya daha çok sıralı tabii veya presli klasik tuğla ile kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3619,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2272,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1564,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1028,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 823,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 790,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 509,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 412,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 371,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 292,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 260,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 238,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 205,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 165,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 148,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

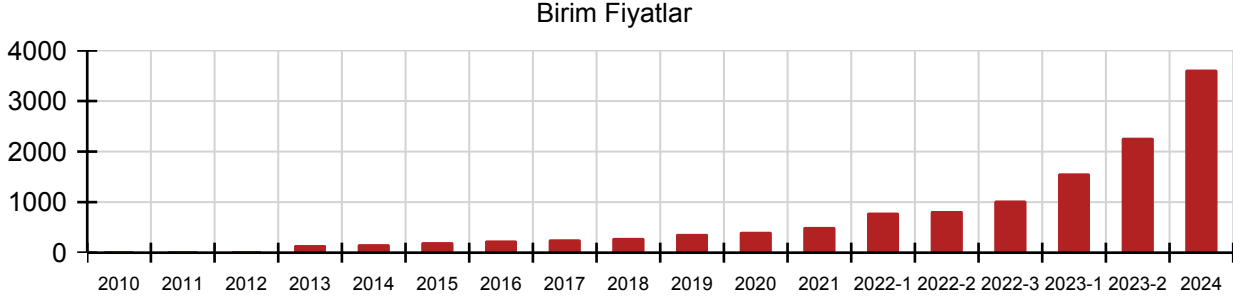

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya projesine uygun olarak düz satıhta bir sıra yonu taşı, ardışık olarak bir veya daha çok sıralı tabii veya presli tuğla ile kaplama yapılması işçiliği, yonu taşı yüzünün köşe ve kenarları gönyesinde olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, alt ve üst yatak sathının tamamının şakuli derz yüzeylerinin en az taş derinliğinin 1/3'ü miktarının gönyesinde olarak yine ince dişli el tarağı ile işlenmesi, şakuli derzlere testere çekilerek taşların işlenmiş satıhları arasında (akça geçmez tarzda) boşluk kalmayacak şekilde birbirine yanaştırılmaları. tuğla sıralarının poz no: V.1001/A şartlarıyla yapılması, taş ve tuğla sıralarında Poz no: V.0130A da belirtilen harcı kullanılması, (yonu taşı, tuğla ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın görünen yüz alanları toplamı taş ve tuğla ayrılmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları imalat alanından düşülür, yan yüzleri de kaplama yapılmışsa alana ilave edilir. Taş sıraların arasına şakuli tuğla imalat da bu pozdan ödenir. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1009/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                         |        |          |
| V.0130/A   |                 | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı                                                                          | m³     | 0,075000 |
|            |                 | Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )                                                                           |        |          |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm²'den küçük (100 cm² dâhil)) | m³     | 0,001000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                         |        |          |
|            |                 | Yapılması                                                                                                        |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                     | Saat   | 8,500000 |
|            |                 | Görünen Yüzeylerin Düzeltilmesi                                                                                  |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                     | Saat   | 5,000000 |
|            |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                                                                                      |        |          |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                             | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.