

## V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Poz No  | V.0509/001               |
| Tanımı  | Tüteklik yapılması       |
| Birimi  | m                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül |                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2507,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 961,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 818,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 591,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 560,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 406,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 219,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 181,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 66,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

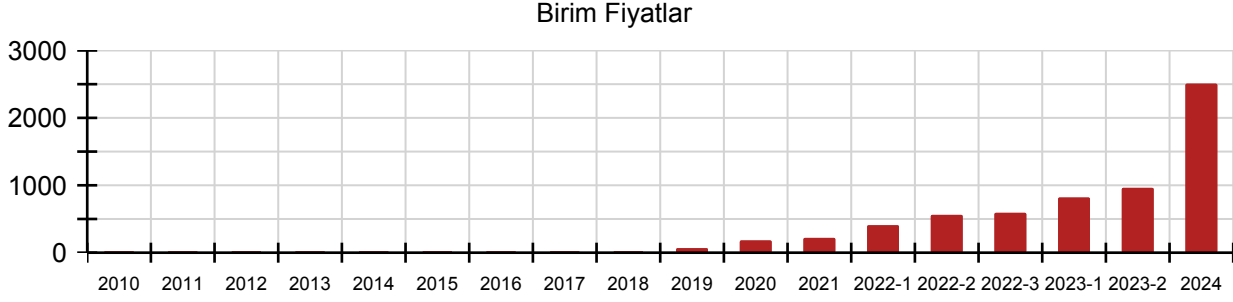

### Yapım Şartları

Kontrolce verilecek direktife uygun olarak, yıkılmış veya yeni duvar örülerek doldurulmuş tütekliklerin duvar içinde kalan bölümlerinin yerlerinin pişmiş toprak künkle tanzimi, baca uzantısının ise tuğla malzemeden yeniden yapılması, çevresinin aslına uygun tarzda örülmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yeni yapılan pişmiş toprak tütekliğin boyu, en çok damdan hamam döşemesinin alt kotunda cehennemlikteki bitim noktasına kadar mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Tütekliğin iç veya dış duvar yüzü, duvar ile kapatılıyorsa duvar bedeli ayrıca ödenir, damın üstünde kalan baca uzantısı da ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                            | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                          |        |          |
|           |                 | Künk zayılatıyla                                                  |        |          |
| 04.V47/08 |                 | Pişmiş düz künk (pöhrenk) dış çap:20 cm iç çap:15 cm boy:28-35 cm | Adet   | 4,000000 |
| V.0109    |                 | 225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)    | m³     | 0,025000 |
|           |                 | İşçilik:                                                          |        |          |
|           |                 | Tüteklik Yapılması                                                |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı                    | Saat   | 1,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                              | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.