

V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0614

Tanımı Özgün Elemanların (Mihrap, Minber, Kürsü, Hünkar Mahfili vb.) Koruma altına alınması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1088,75	0,00	0,00
2023-2	727,96	0,00	0,00
2023-1	529,19	0,00	0,00
2022-3	383,51	0,00	0,00
2022-2	339,01	0,00	0,00
2022-1	281,84	0,00	0,00
2021	169,54	0,00	0,00
2020	142,44	0,00	0,00
2019	125,16	0,00	0,00
2018	101,36	0,00	0,00
2017	85,79	0,00	0,00
2016	79,96	0,00	0,00
2015	70,35	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

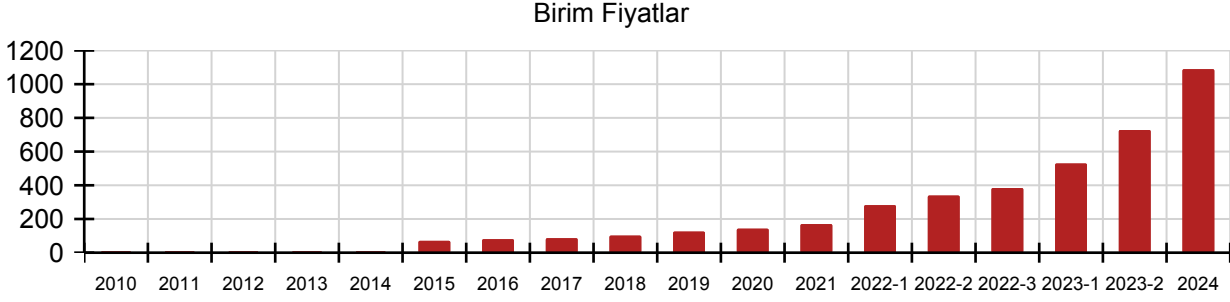

Yapım Şartları

Eski Eser yapı içerisinde özgün mimari elemanların (Mihrap, minber, kürsü, Hünkar mahfili, çini ve vitray yüzeyler, yerinden alınamayan kitabeler vb.) yüzeyinin öncelikle balonlu naylon ile bantlanarak kapatılması, naylon yüzeyine dayanımlı polistren köpüğün yardımı ile yapıştırılarak kapatılmasından sonra yüzeyin ahşapta taşıyıcı karkas yapılarak kontraplak ile kapatılması, iş sonunda kontraplak levhaların ve köpüklerin yapı elemanlarına zarar vermeyecek şekilde itinalı bir şekilde sökülerek şantiye dışına çıkarılması işine ait her türlü malzeme, yatay düşey taşıma yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Yerinde yapılan kaplama m2 olarak ölçülür. Söküm için ayrıca bedel ödenmez.

NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kontraplak 18mm 2 kere kullanılırsa		
04.V07/01		Kontraplak (TS 4645 EN 636) (Kalınlıklara ait fiyatlar orantı yolu ile bulunur)	m³	0,010000
04.V061/02		Basma mukavemeti en az 200 kPa ekspande polistiren köpük (EPS) levha (TS 7316 EN 13163)	M³	0,032000
04.V42/04A19		Silikon esaslı bant (yapıştırıcı)	m	3,500000
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,010000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,052000
04.V008/11		Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,104000
		İşçilik:		
		Montaj ve Söküm İşçiliği ve Şantiyeden Uzaklaştırılması İşçiliği		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.