

## 85.800.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 85.800.2307

**Tanımı** 4x2.5 mm<sup>2</sup>, 0.6/1 kV YXZ2V (N2XRY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** Tüm Bölgeler


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.800.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

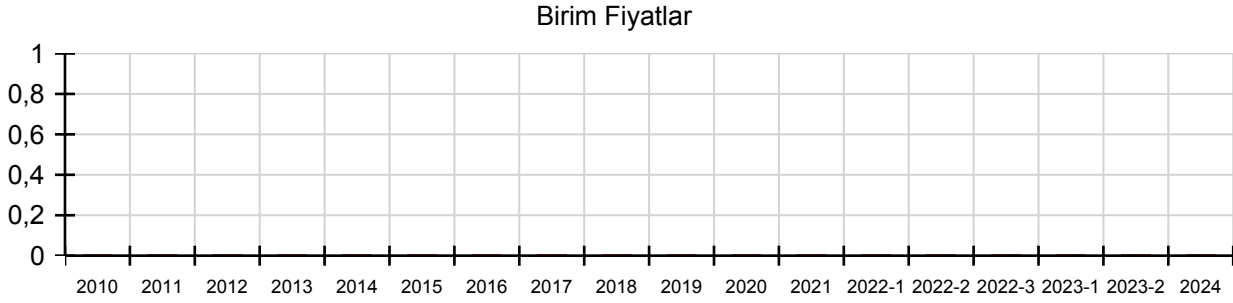

### Yapım Şartları

Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş;

-  $U_0/U = 0,6/1$  kV anma geriliminde, ( $U_0$ =faz iletkeni - toprak veya metal siper arası,  $U$ = iki faz arası),  
- Bir, iki, üç veya dört damarlı bakır veya alüminyum iletkenli PVC (polivinil klorür), veya XLPE (Çapraz bağlı polietilen), veya EPR (Etilen propilen lastik) yalıtkanlı),

- Zırhsız ve konsantrik iletkenli / konsantrik iletkenli / zırhlı tiplerde PVC dış kılıfı,

- Konsantrik iletken; elektrolitik bakır tellerden galvaniz kaplamalı olmak üzere TS.212'ye uygun

- İletkenler tavllanmış, çıplak, yuvarlak elektrolitik bakır veya alüminyum tellerden burularak yapılmış,

- Şartnamesinde belirtilen uzunluklarda ve ambalaj kurallarına göre makaralara sarılı, kablo ve makarada şartnamesinde istenilen bilgiler yazılı ve şartnamesinde aranan tüm şartları taşıyan kablolar,

Montaj: Şartnamesine ve standardına uygun enerji kablolarının, projesine, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve TEDAS Şartnameleri ile Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre montajı. Montaj için kullanılacak kablo pabucu, kelepçe, cıvata, somun, takoz, kroşe, klemp, v.s. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri kablonun montaj bedeline dahiidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.800.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.