

## KGM/3650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3650

**Tanımı** Kanaviçeli tecrit

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	823,50	0,00	0,00
2025-Kasım	804,90	0,00	0,00
2025-Ekim	790,38	0,00	0,00
2025-Eylül	765,98	0,00	0,00
2025-Ocak	669,11	0,00	0,00
2024	492,63	0,00	0,00
2023-2	311,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	213,18	0,00	0,00
2022-3	146,11	0,00	0,00
2022-2	123,61	0,00	0,00
2022-1	113,25	0,00	0,00
2021	69,74	0,00	0,00
2020	55,70	0,00	0,00
2019	47,14	0,00	0,00
2018	37,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

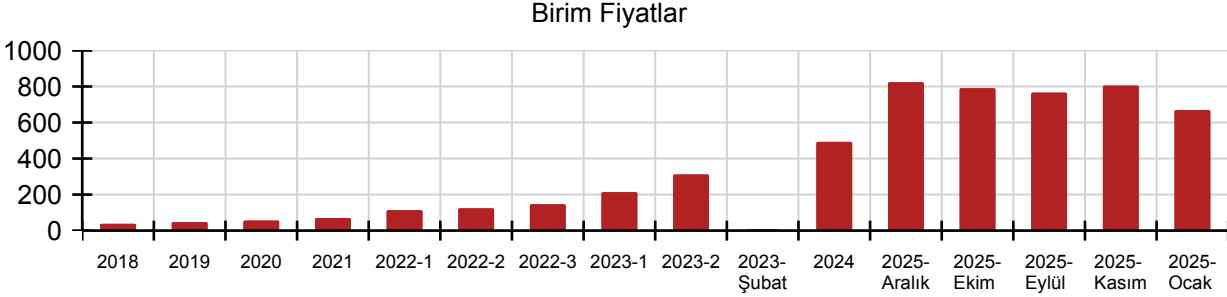

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, üç kat kanaviçeli tecrit (yalıtım) yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yalıtım yapılacak yüzeyin; temizlenmesi, yıkanması, gerektiğinde kurutulması, bitümlü yalıtım emülsiyonunun, kanaviçe bezinin ve ince daneli kumun iş başında temini, m<sup>2</sup>'ye en az 0,600 kg isabet edecek şekilde astar olarak bitümlü yalıtım emülsiyonunun sürülmesi, bu tabaka kuruduktan sonra m<sup>2</sup>'ye en az 1,5 kg isabet edecek şekilde bitümlü yalıtım emülsiyonu sürülmesi, bunun üzerine kenarlarda en az 10 cm bindirme payı bırakılarak, m<sup>2</sup>'si en az 0,300 kg olmak üzere iyi nitelikte ve hiç kullanılmamış yeni kanaviçe bezi serilmesi, bunun üzerine de m<sup>2</sup>'ye en az 1,5 kg isabet edecek şekilde bitümlü yalıtım emülsiyonu sürülmesi, bunun üzerinin de çok ince daneli kum ile kumlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Kanaviçeli yalıtım yapılmış yüzeylerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3650'deki "Kanaviçeli Tecrit" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.601		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m <sup>2</sup>	1,100000
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	kg	3,600000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.