

## KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1131/1

**Tanımı** Çürütülen Yerlere Yonu Taşından En Az 25 Cm Kalınlıkta Düz, Eğri Veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16276,56	0,00	0,00
2024	11363,39	0,00	0,00
2023-2	6883,02	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4725,58	0,00	0,00
2022-3	3042,30	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2344,46	0,00	0,00
2021	1533,03	0,00	0,00
2020	1274,04	0,00	0,00
2019	1091,14	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

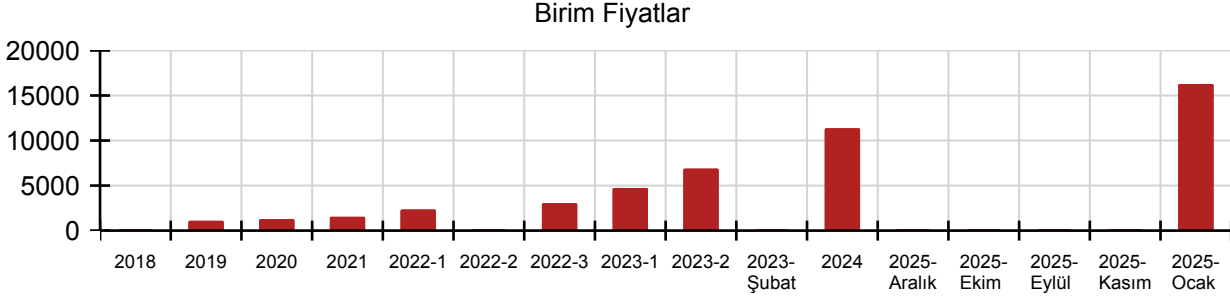

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak çürütülen yerlere yonu taşından en az 25 cm kalınlıkta düz, eğri veya farisili kaplama yapılması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Onaylı projesine, İdarece verilecek talimata ve orijinal örneğine uygun olarak sökülmesi mümkün olmayan yerlerde önceden çürütülmüş ve yeri yıkanarak temizlenmiş olan taş yuvalarına etrafındaki sağlam olan taşlara zarar vermeden en az 25 cm kalınlıkta kaplama yapılması, taş kenarlarının yatak içinde kalan 10 cm'lik kısmının gönyesinde ve muntazam, harca oturacak kısmının gayri muntazam olarak işlenmesi; idarece verilecek talimata uygun olarak önceden belirlenmiş taşçı aleti ile taşa yüz açılması, taşın horasan harcıyla yerine konularak şakülüne getirilmesi; işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Poz KTK-1104/1'deki gibidir.

Ölçü:

Poz KTK-1104/1'deki gibidir.

(1) Çürütülen yerlere yapılan ve asgari iki kenarı yerinde mevcut eski kaplama taşına birleşen yeni kaplama taşları, çürütülen yerlere yapılan imalat olarak kabul edilir ve ödemeler buna göre yapılır.

(2) Kaplama yapılacak yerin durumu eskiden mevcut olsa dahi yeni yapılacak kaplamanın en az iki yüzü eski kaplamaya değdiği takdirde çürütmeli kaplama olarak değerlendirilecektir.

(3) Çürütmeli kaplama taşları klasik tuğla ile karışık yapıldığı takdirde yonu taşı kaplamanın yapıldığı kısım çürütmeli kaplamadan, tuğla kaplamalar ise ilgili pozlarından ödenir.

(4) Yonu taşı bedeli kullanılan taş çeşidine göre poz KTK-0227/1 veya poz KTK-0228/1'den ödenir.

Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

## KTK-1131/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.