

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Poz No  | KTB.95.4001                         |
| Tanımı  | Data Koruma Parafuduru, POE Girişli |
| Birimi  | Adet                                |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                    |
| Fasikül |                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6500,65      | 102,52        | 51,26           |
| 2025-Kasım  | 6236,88      | 101,65        | 50,83           |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5083,00      | 83,00         | 41,50           |
| 2024        | 4809,38      | 62,50         | 31,25           |
| 2023-2      | 3331,27      | 16,08         | 8,04            |
| 2023-1      | 2675,00      | 12,00         | 6,00            |
| 2022-3      | 1394,71      | 20,49         | 10,25           |
| 2022-2      | 1394,71      | 15,76         | 7,88            |
| 2022-1      | 1050,00      | 13,61         | 6,81            |
| 2021        | 538,75       | 10,00         | 5,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

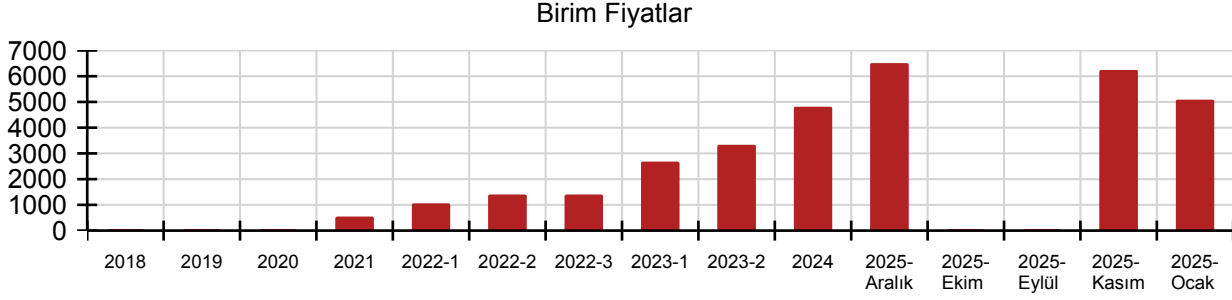

### Yapım Şartları

Dış IP kameraları Yıldırım Düşmeleri sonucu oluşan yüksek gerilim, veya bunların yarattığı manyetik alandan oluşan gerilimlerden korumak için her kamera için kamera Network Data girişlerine ve Panolarda bulunan Kenar Switchlerin, Besleme hatlarına ve data çıkışlarına parafudur konulacaktır. Yıldırım ve yüksek gerilimlere karşı, koruyabilmek için kullanılacak zayıf akım parafuduru, asgari -40 / +70 derece dış ortam sıcaklık değerleri arasında sorunsuz çalışabilecektir. POE korumalı dataparafudurları, 60 V ve üzerinde korumaya geçecektir, deşarj akım kapasitesi 2 kA yada daha yüksek olacaktır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| 04.KTB.8401 |                 | Data Koruma Parafuduru, POE Girişli | Adet   | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Karşılığı                    |        |          |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                     | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                               | Saat   | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.