

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Poz No  | KTB.95.6010          |
| Tanımı  | CCTV Monitor 87"-100 |
| Birimi  | Adet                 |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı     |
| Fasikül |                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 670531,39    | 2460,63       | 1230,32         |
| 2025-Kasım  | 631713,35    | 2439,50       | 1219,75         |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 562762,66    | 1992,00       | 996,00          |
| 2024        | 587500,00    | 1206,00       | 603,00          |
| 2023-2      | 274735,48    | 603,00        | 301,50          |
| 2023-1      | 220612,00    | 450,00        | 225,00          |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

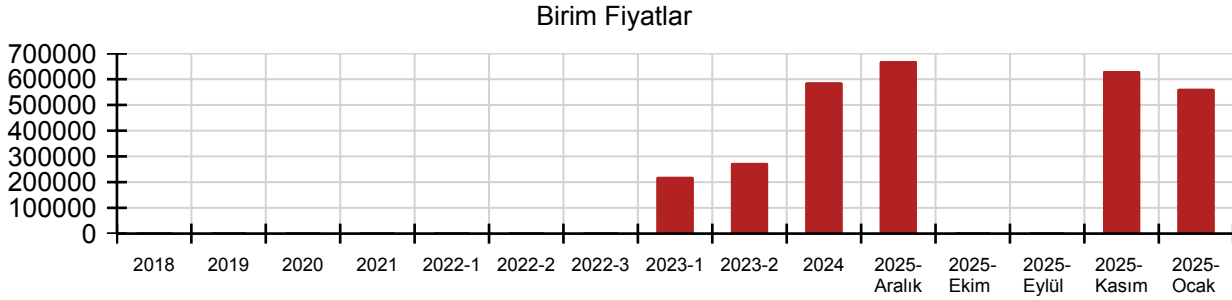

### Yapım Şartları

1. Ekran boyutu en az 97.5 inch olmalıdır.
2. Ekran IPS teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 3840 x 2160 olmalıdır.
4. Ekran parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
5. Ekran kontrast oranı en az 1300:1, dinamik kontrast oranı ise 500.000:1 olmalıdır.
6. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
7. Tepkime süresi en fazla 8 ms olmalıdır.
8. Ekranın panel ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
9. Yataydan/Dikeyden izlenme açısı en az 178° olmalıdır.
10. Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2) girişleri olmalıdır.
11. Ses giriş ve çıkışları olmalıdır.
12. Kontrol amaçlı RS232 ve RJ45 bağlantıları olmalıdır.
13. Ekran boyutları en fazla 2193.2 x 1248.2 x 87.9 / 97.9mm olmalıdır.
14. Ağırlığı en fazla 90.6 kg olmalıdır.
15. Güç kaynağı 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz olmalıdır.
16. 10 x 15'e kadar döşemeli matris kurulum yapılabilmelidir.
17. Ses için 2 x 10W RMS hoparlörleri olmalıdır.
18. 0-40°C sıcaklıktaki, %20-%80 nem oranındaki ortamlarda sorunsuz çalışabilmelidir.
19. İşletim sistemi Android (8.0) olmalıdır.
20. Tek merkezden birden fazla monitörün içeriğini kontrol etmeye ve düzenlemeye yarayan CMND Create & Control özelliğine sahip olmalıdır.
21. İçeriğin bulut üzerinden (entegre edilmiş HTML5 browser üzerinden) kontrol edilebilmesi için SmartBrowser özelliği olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------|--------|----------|
| 04.KTB.8610 |                 | CCTV Monitor 87"-100 | Adet   | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Karşılığı     |        |          |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası      | Saat   | 3,840000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                | Saat   | 3,840000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.