

## V.0817/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0817/B005

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut 9-12 Cm (12 Cm Dahil) Kalınlıkta 30-40cmxserbest boy Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2385,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2363,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1938,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1378,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 898,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 676,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 459,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 396,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 334,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 211,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 181,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 149,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 126,81       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0817/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

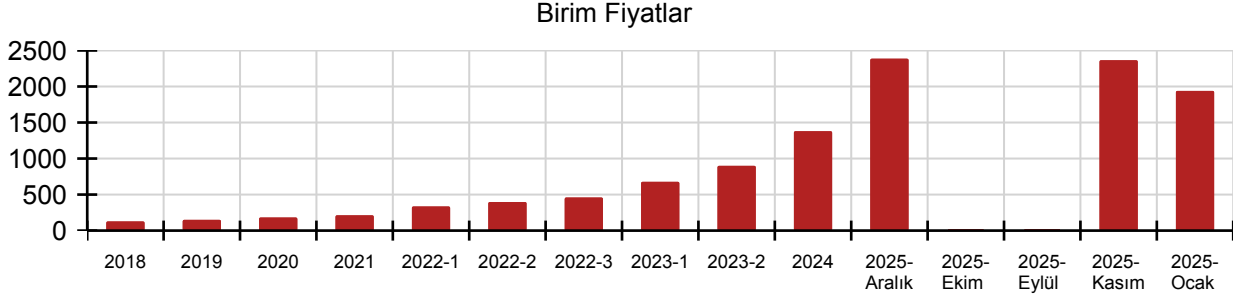

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük 9-12 cm.lik (12 cm dahi) (30-40cmxserbest boy ) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/E da belirtilen hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0817/B005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                               |        |          |
| V.0104/E  |                 | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin ) | m³     | 0,045000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                               |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı                                                   | Saat   | 2,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                   | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.