

## V.1763/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1763/A01

**Tanımı** Yeniden Sıvanacak Taslak Yonu veya Sıralı Moloz Taş Duvarda Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) Derz Dolgusu Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 575,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 570,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 469,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 330,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 210,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 143,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 95,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 77,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 73,36        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 47,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 38,26        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 35,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

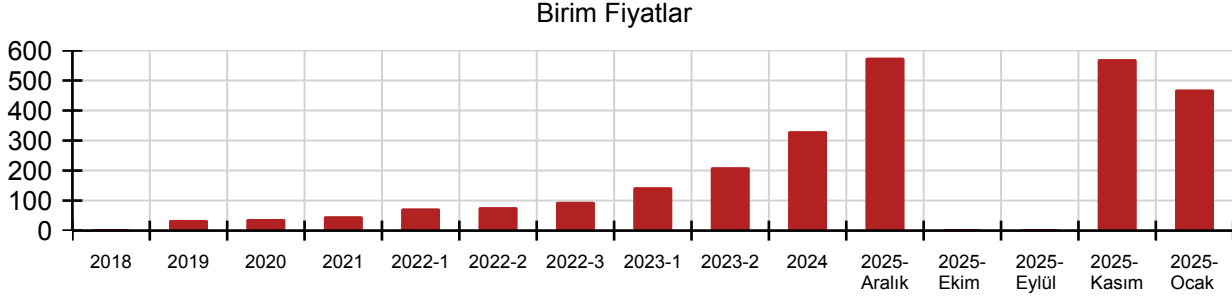

### Yapım Şartları

Yeniden sıvanacak taslak yonu taş duvarda 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde yapılan işin metrajı V.1763/A01 ve V.1763/A02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                      |        |          |
| V.0131/B  |                 | Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2) | m³     | 0,010000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                      |        |          |
| 01.V05/6  |                 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı                                | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                          | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.